

GLOBAL WATER SOLUTIONS (JAV) hidroforo GC, PWB montavimo ir eksploatacijos instrukcija

- Hidroforas yra slėginis indas, montuojamas šalto vandens tiekimo sistemose. Sistemoje turi būti sumontuotas atitinkamas apsauginis vožtuvas

ĮSPĖJIMAS: Nesumontavus apsauginio vožtuvo, sistemos sutrikimo atveju gali būti hidroforo sprogmimo priežastimi, sukeliančia materialinius nuostolius ir pavojų sveikatai ir gyvybei.

- Slėgio indas montuojamas vietoje, kad būtų išvengta nuostolių dėl vandens pratekėjimų.
- Gamintojas neatsako už nuostolius, sukeltus vandens pratekėjimo.
- Prieš atliekant sistemos montavimo, remonto ar priežiūros darbus, įsitikinkite, kad atjungtas elektros maitinimas.
- Būtina užtikrinti hidroforo ir vamzdyno apsaugą nuo užšalimo.
- Montavimo darbai turi būti atliekami pagal galiojančius reikalavimus
- Jeigu keičiamas senas plieninis bemembraninis hidroforas, būtina įsitikinti, kad pašalinti visi esami oro slėgio kontrolės prietaisai, nuimti ir užkišti visi apsauginiai ir oro pasiurbimo vožtuvai.

Slėgio indo pradinį oro slėgį galima patikrinti paprastu padangų slėgio matavimo manometru. Pradinis slėgis turėtų būti lygus slėgio rėlės apatinei (įsijungimo) ribai arba 0,14 bar mažesnis

Įjungimo Bar (Psi)	Išjungimo Bar (Psi)	Pradinis oro slėgis Bar (Psi)
1,38 (20)	2,76 (40)	1,24 (18)
2,07 (30)	3,45 (50)	1,93 (28)
2,76 (40)	4,14 (60)	2,62 (38)

Paguldyskite kartoninę dėžę ant šono

Atidarykite dugno atvartus ir traukite slėgio indą, kol pasirodys pritekėjimo anga


Prisukite nipelį ir/arba trišakį bei kituos reikalingas jungtis

Pastatykite hidroforą statmenai ir nukelkite kartoninę dėžę


Pastatykite hidroforą į numatytą vietą ant lygaus pagrindo

Reikalingus vamzdžių sujungimus atlikite pagal galiojančius reikalavimus. Vamzdžio nuo hidroforo iki sistemos skersmuo turi būti nemažesnis negu sistemos vamzdžio diametras.

MONTAVIMO SCHEMAS

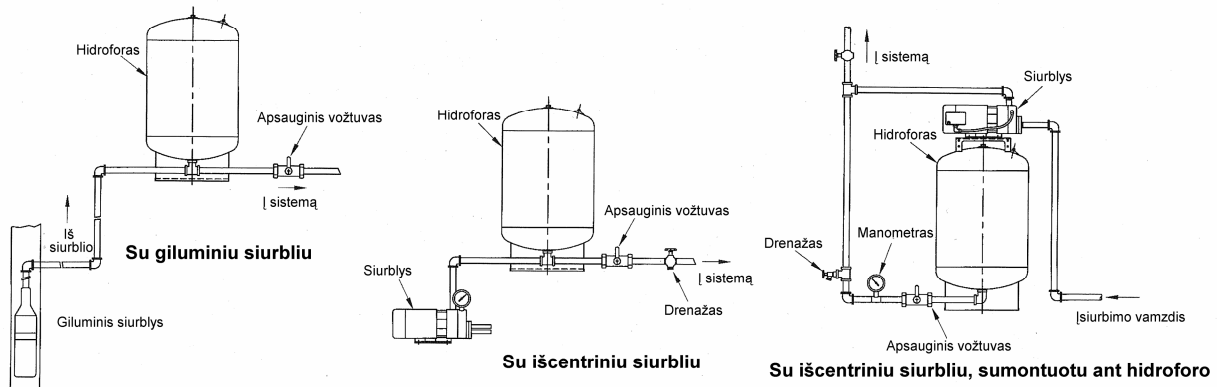

KELETO SLĖGIO INDŲ MONTAVIMO SCHEMAS

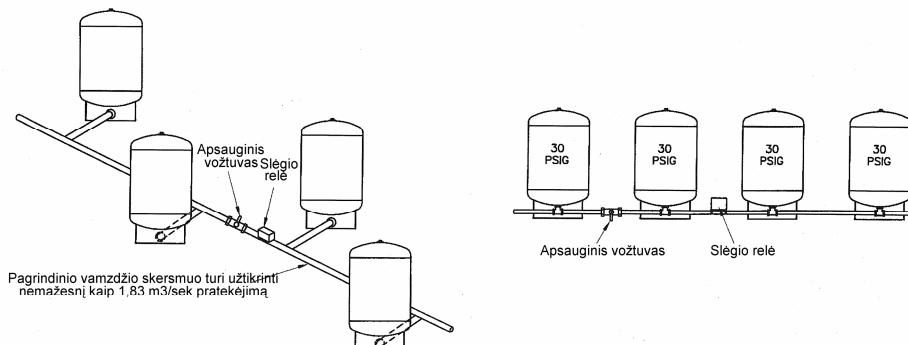

PWB –GC MARKĖS HIDROFORAMS SUTEIKIAMAS 5 METŲ GARANTINIS LAIKOTARPIS

DĖL GARANTINIO IR POGARANTINIO APTARNAVIMO KREIPTIS:

UAB "VIRINETA", Eišiškių pl.8, Vilnius

TEL.5 2306390, 698 29823.

INDO MARKĖ:

PARDAVIMO DATA, PARAŠAS:.....